


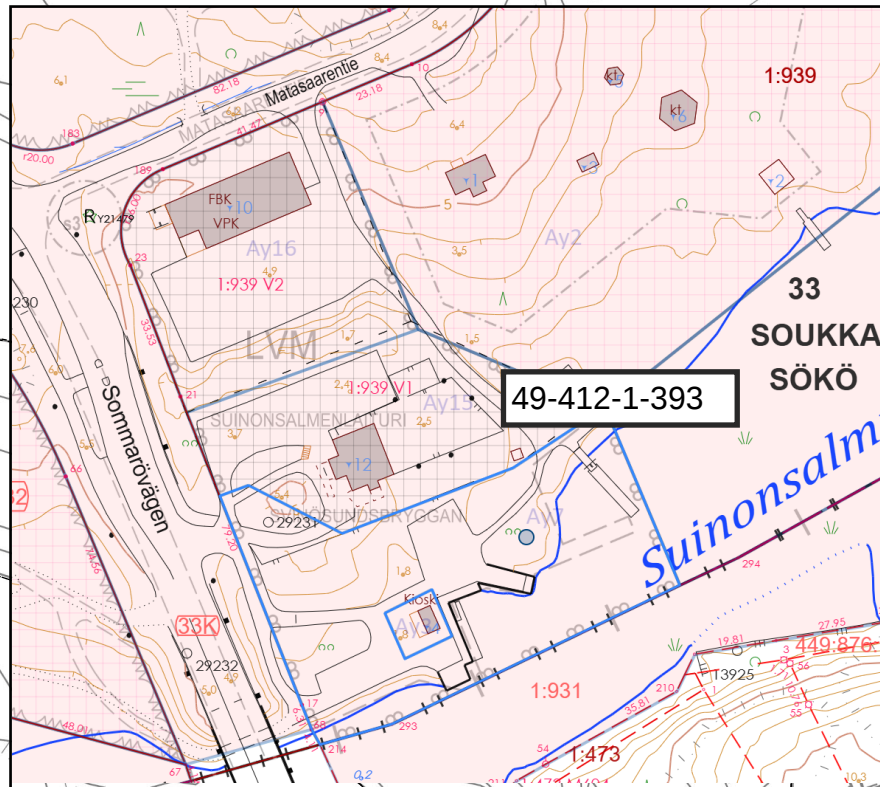

49-412-1-393

33
SOUKKA
SÖKÖ

Suinonsalmi

Matasaarentie

Seinänousu talon kulmalle

1 x 110

Puutonta reittiä pitkin

Ajoreitin vieressä

Uusi jakokaappi
- ajoreitin varteen
- 1m ajoreitin reunasta
- puuttomaan kohtaan

1 x 110

Sorapolkua pitkin

2 x 110

Ajoreitin vieressä


1 x 110

Seinänousu talon kulmalle

Kaapelit kaapilta pylväälle

Uusi jakokaappi
- nykyisen pylvään viereen
- 1m ajoreitin reunasta

KAPELIOJAN TYYPPIPOIKKILEIKKAUS
h = 70 cm, lopullisen pinnan tasosta

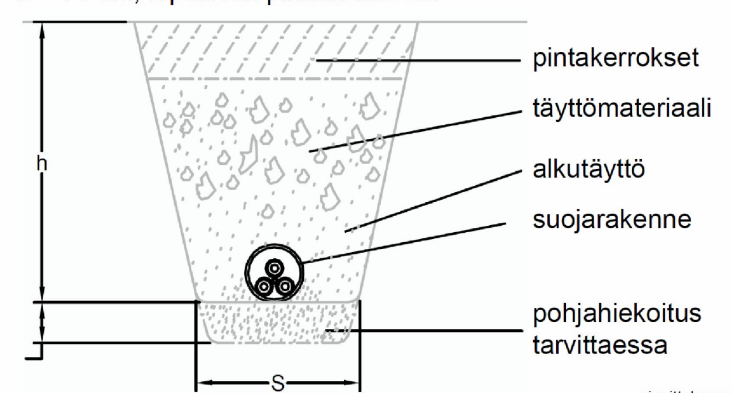

ei mittakaavassa

KAPELEIDEN SUOJAPUTKITUKSET

- muoviputki sileä keltainen, ulkohalk. 110, lk A
 - putkien asennussyvyys min. 70 cm ja maks. 100 cm lopullisen maanpinnan tasosta
 - kaikkiin putkiin tulee vetolanka (piippolanka, vetolujuus 100 kp)
 - putkien päät tulpataan ja merkataan maanpinnalla vähint. 1 m puisella merkintäteekillä
 - putkitus asennetaan yhtenäisenä koko matkalta, eli putkitusta ei katkaista vetokaivannon tai risteämien kohdalla
 - poikittaisputkitus asennetaan siten että putkien päät tulevat viheralueelle
 - putkitusta tarkentava tieto ilmenee kartasta
 - maadoituskupari asennetaan katkeamattomana putkituksen alle ja putken päässä sidotaan putken ympärille
 - kupari ei saa jäädä kaivantoon näkyville asennuksen jälkeen
 - uudet maadoitukset yhdistetään nykyisiin, mikäli sellaisia löytyy
- MERKKIEN SELITYKSET**
1 x 110 = putkien määrä (1), putken halkaisija (110 mm)
— = putki / putken pää (Yhteiskaivu)

Caruna Espoo Oy / J2104944 12.01.2026 / tostek oy

Nimi
Sijoituslupasuunnitelma tsn2292

Kaupunki / Kunta:
Espoo

Suhde:
1:1000